110kV-Trassen, Schaltanlagen und Einspeisestandorte
gem. §5, KraftNAV, Stand 21.03.2019

Höchste auftretende Grenzauslastung von Betriebsmitteln
im (n-1)-Fall (Höchstlastszenario ohne Entlastungsschaltungen):

110kV-Netzgruppe	Leitungen	Transformatoren
Westgruppe	105%	110%
Ostgruppe	125%	135%

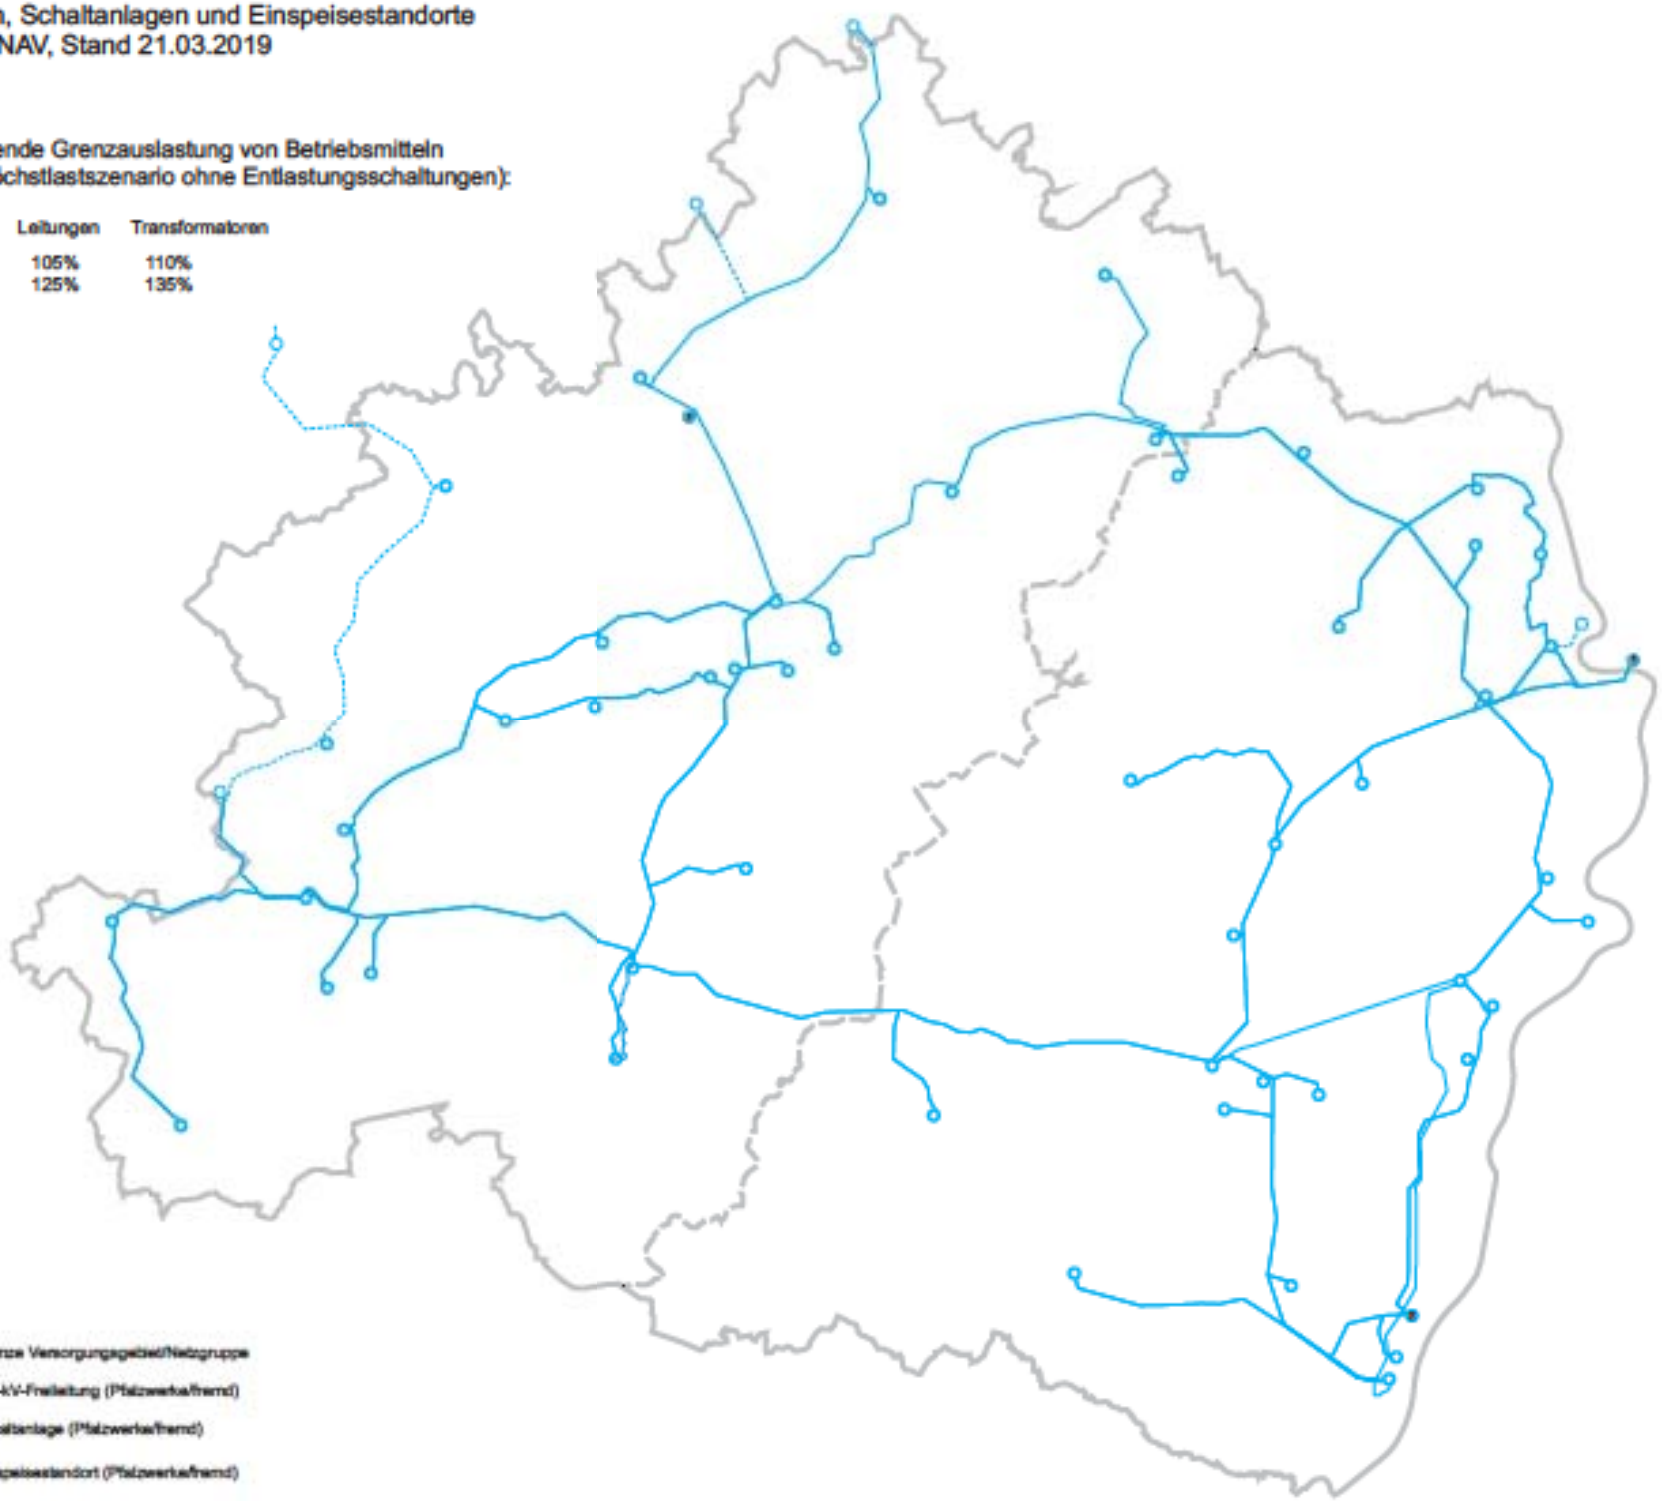

Legende

- Grenze Versorgungsgebiet/Netzgruppe
- 110-kV-Freileitung (Pfalzwerke/fremd)
- Schaltanlage (Pfalzwerke/fremd)
- Einspeisestandort (Pfalzwerke/fremd)